


Übersichtsschaltbild

PVA (NS-Anschluss) > 10 kWp bis ≤ 30kWp

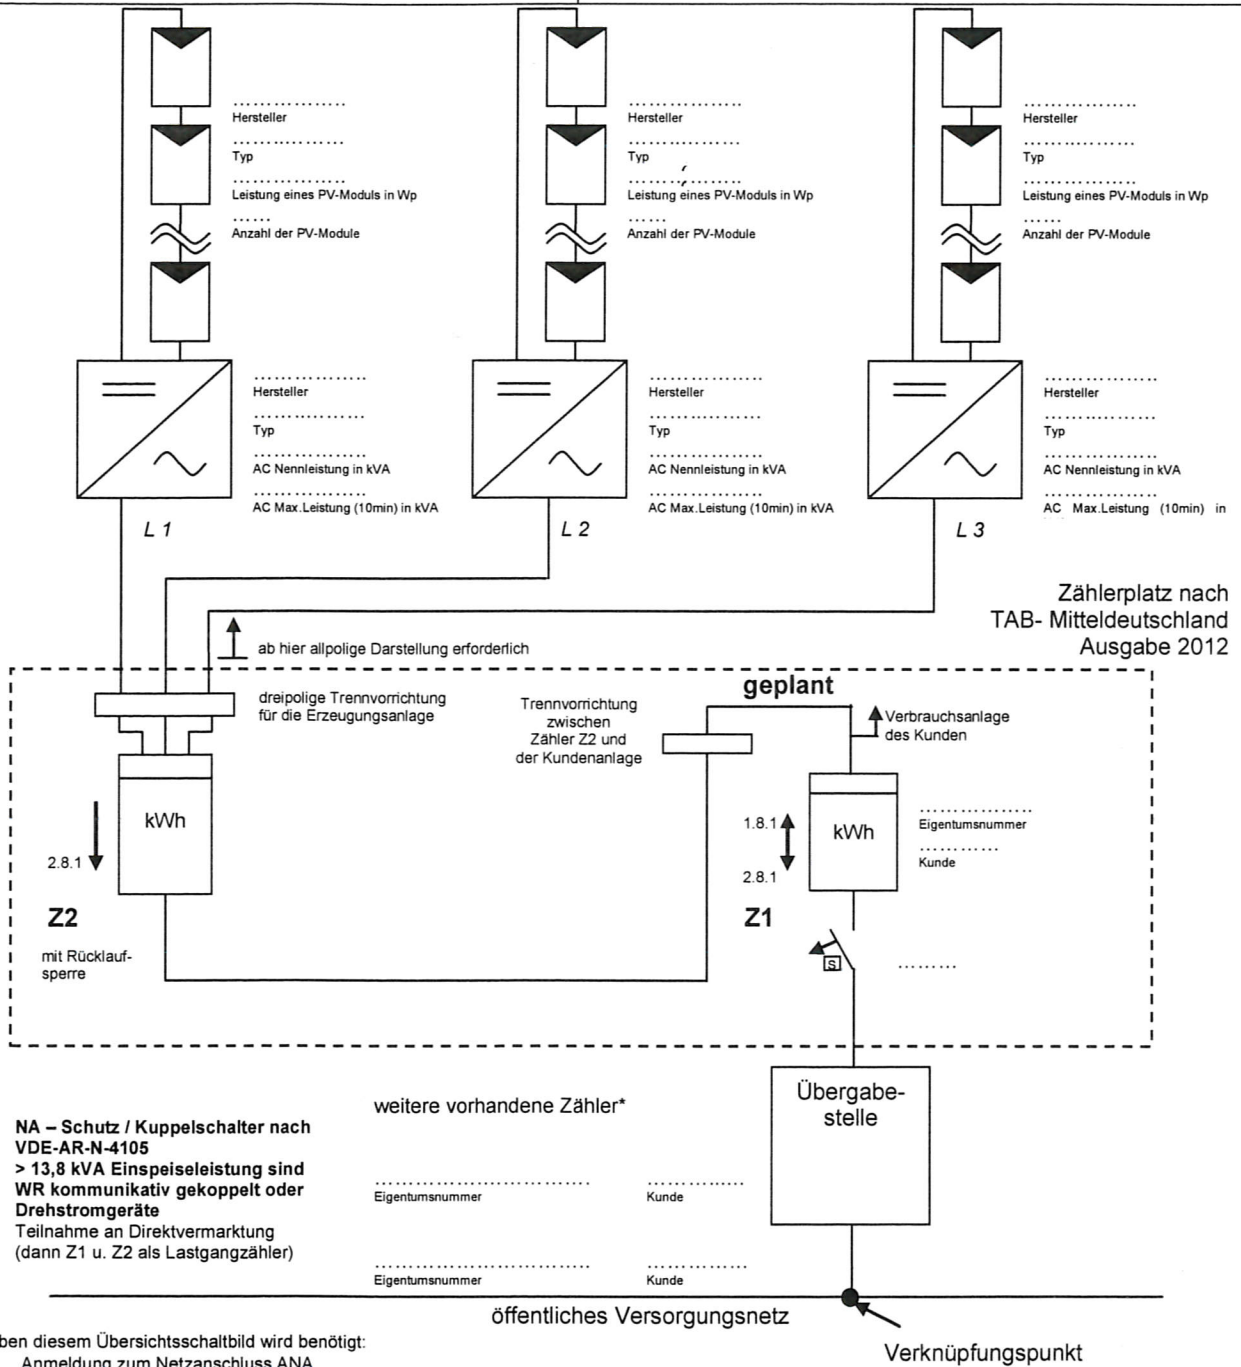

Zählerplatz nach
TAB- Mitteldeutschland
Ausgabe 2012

- NA – Schutz / Kuppelschalter nach VDE-AR-N-4105
- > 13,8 kVA Einspeiseleistung sind WR kommunikativ gekoppelt oder Drehstromgeräte
- Teilnahme an Direktvermarktung (dann Z1 u. Z2 als Lastgangzähler)

Neben diesem Übersichtsschaltbild wird benötigt:

- Anmeldung zum Netzanschluss ANA
- Datenblatt für eine Erzeugungsanlage
- Datenblatt des Herstellers zum Wechselrichter (WR)
- Konformitätsnachweis zur Erzeugungseinheit nach VDE-AR-N 4105
- Konformitätsnachweis zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
- Lageplan

*ggf. eine Liste als Anlage beifügen

Aufstellungsort der Anlage

- Dach
- Bodenaufstellung

Bestätigung des Errichters

Name/Firma

Ort, Datum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Stempel/Unterschrift